


浄水水質検査結果書

03-2025
No. (飲料水) 00952-001
2025年 7月 1日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市宇経塚7-20番地
一般財団法人 沖縄県環境研究所



番 号	000017-0002	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第2配水池系	系
採水箇所	きょうりゅう公園		採水者	上原(与那原町上下水道課)	

検査期日	2025年 6月 24日 ～ 2025年 7月 1日				受付日	2025年 6月 24日		
採水年月日時	2025年 6月 24日	10時 24分	天候	晴れ	気温	34.0(℃)	水温	32.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.041 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0018 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	12.6 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	17.3 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	76 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.012 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.013 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.70 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考


浄水水質検査結果書

03-2025
No. (飲料水) 00952-003
2025年 7月 1日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境検査センター



番 号	000017-0003	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系		受水点	大見武配水池系	系	
採水箇所	大見武区			採水者	上原(与那原町上下水道課)		

検査期日	2025年 6月 24日		～	2025年 7月 1日		受付日	2025年 6月 24日		
採水年月日時	2025年 6月 24日	15時 24分	天候	晴れ	気温	35.0(℃)	水温	30.0(℃)	
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.043 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0021 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化合物及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	12.7 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	17.4 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	75 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.012 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.014 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.40 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考


浄水水質検査結果書

03-2025
No. (飲料水) 00952-011
2025年 7月 1日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境研究所



番 号	000017-0012	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	上与那原分岐直圧系	受水点		系
採水箇所	上与那原区			採水者	上原(与那原町上下水道課)	

検査期日	2025年 6月 24日	～	2025年 7月 1日	受付日	2025年 6月 24日	
採水年月日時	2025年 6月 24日	16時 00分	天候	晴れ	気温	34.0(℃) 水温 29.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)					

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.025 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.0092 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 プロモホルム	0.0016 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	12.6 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	17.2 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	76 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.0053 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0093 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	1.10 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

03-2025
No. (飲料水) 00952-002
2025年 7月 1日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0013	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境衛生協会

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	板良敷配水池系	系
採水箇所	当添区		採水者	上原(与那原町上下水道課)	

検査期日	2025年 6月 24日			～	2025年 7月 1日			受付日	2025年 6月 24日		
採水年月日時	2025年 6月 24日			9時 19分	天候	晴れ		気温	34.0(℃)	水温	30.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)										

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.043 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0019 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化合物及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	12.6 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	17.4 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	75 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.012 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.014 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.50 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

03-2025
No. (飲料水) 00952-013
2025年 7月 1日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境衛生センター



番 号	000017-0033	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第1配水池系	系
採水箇所	与原区		採水者	上原(与那原町上下水道課)	

検査期日	2025年 6月 24日			～	2025年 7月 1日			受付日	2025年 6月 24日				
採水年月日時	2025年 6月 24日		14時 51分		天候	晴れ		気温	35.0(℃)		水温	26.0(℃)	
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)												

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.035 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.012 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0018 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	12.3 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	17.3 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	75 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.0092 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.011 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.70 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------


備 考

浄水水質検査結果書

03-2025
No. (飲料水) 00952-014
2025年 7月 1日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

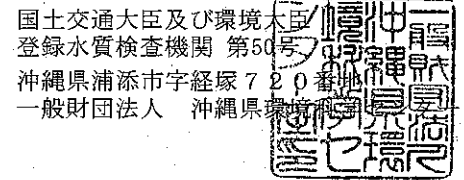

番 号	000017-0036	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	与那原分岐直圧系	受水点		系
採水箇所	ゆうゆう公園			採水者	上原(与那原町上下水道課)	

検査期日	2025年 6月 24日	～	2025年 7月 1日	受付日	2025年 6月 24日	
採水年月日時	2025年 6月 24日	9時 51分	天候	晴れ	気温	35.0(℃) 水温 27.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)					

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.031 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.011 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0017 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	12.6 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	17.3 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	78 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.0076 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.011 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.80 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

(浄水) 基準項目分析方法

2025 年 7 月 1 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和7年3月26日環境省告示第25号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
16 反-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
20 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
21 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
22 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
23 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
24 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
25 ジブromクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
26 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ—質量分析法
27 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
28 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
29 ブロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
30 ブロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
31 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ (陽イオン) による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ (陽イオン) による一斉分析法
40 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
41 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
44 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ—質量分析法
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
47 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
48 味	—	別表第33 官能法
49 臭気	—	別表第34 官能法
50 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
51 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2025

No. (飲料水) 00952-001

2025年 7月 8日

与那原町長

照屋・勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚7-1-1
一般財団法人 沖縄県環境検査センター

番 号	000017-0002	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系		受水点	与那原第2配水池系	系	
採水箇所	きょうりゅう公園			採水者	上原(与那原町上下水道課)		

検 査 期 日	2025年 6月 24日 ~ 2025年 7月 8日			受付日	2025年 6月 24日		
採水年月日	2025年 6月 24日	天候	晴れ	気温	・ 34.0(℃)	水温	32.0(℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						
項 目		報 告 値		目 標 値			
1	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール	0.003	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下			
16	残留塩素	0.70	(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物	0.005 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸	2.2	(mg/L)	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満	(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9	(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)	1		3以下			
24	蒸発残留物	76	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下			
26	pH値	7.4		7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)	*	-1.8	-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌	0		2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.04	(mg/L)	0.1mg/L以下			
31	PFOS及びPFOA※	別紙報告		(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)		
備 考	※ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン 酸(PFOA)			検査責任者	吉川 大介		

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目


03-2025

No. (飲料水) 00952-003

2025年 7月 8日

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0003	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

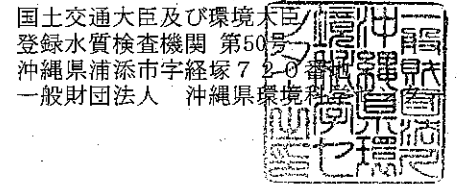

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	大見武配水池系	系
採水箇所	大見武区		採水者	上原(与那原町上下水道課)	

検査期日		2025年 6月 24日		～	2025年 7月 8日		受付日	2025年 6月 24日			
採水年月日		2025年 6月 24日		天候	晴れ		気温	35.0(℃)		水温	30.0(℃)
検査方法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)									
項 目				報 告 値				目 標 値			
1	アンチモン及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下				
2	ウラン及びその化合物			0.0002 未満		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)				
3	ニッケル及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下				
5	1,2-ジクロロエタン			---		(mg/L)	0.004mg/L以下				
8	トルエン			---		(mg/L)	0.4mg/L以下				
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005 未満		(mg/L)	0.08mg/L以下				
10	亜塩素酸			---		(mg/L)	0.6mg/L以下				
12	二酸化塩素			---		(mg/L)	0.6mg/L以下				
13	ジクロロアセトニトリル			0.001 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)				
14	抱水クロラール			0.004		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)				
15	農薬類			---			検出値と目標値の比の和として、1 以下				
16	残留塩素			0.40		(mg/L)	1mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			20		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下				
18	マンガン及びその化合物			0.005 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下				
19	遊離炭酸			2.1		(mg/L)	20mg/L以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.0001 未満		(mg/L)	0.3mg/L以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---		(mg/L)	0.02mg/L以下				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.7		(mg/L)	3mg/L以下				
23	臭気強度 (TON)			1			3以下				
24	蒸発残留物			75		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下				
25	濁 度			0.2 未満		(度)	1度以下				
26	pH値			7.4			7.5程度				
27	腐食性(ランゲリア指数)			*	-2.0		-1程度以上とし、極力0に近づける				
28	従属栄養細菌			0			2000個/mL以下(暫定)				
29	1,1-ジクロロエチレン			---		(mg/L)	0.1mg/L以下				
30	アルミニウム及びその化合物			0.04		(mg/L)	0.1mg/L以下				
31	PFOS及びPFOA※			別紙報告		(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)				
備 考		※ペルフルオロオクタンカルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				検査責任者		吉川 大介			

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2025


No. (飲料水) 00952-011

2025年 7月 8日

与那原町長

照屋 勉 殿

番 号	000017-0012	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

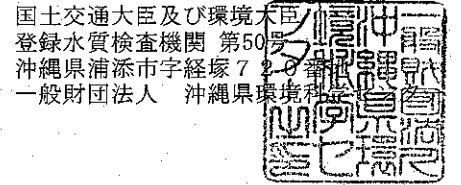

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	上与那原分岐直圧系	受水点		系	
採水管所	上与那原区			採水者	上原(与那原町上下水道課)		

検査期日	2025年 6月 24日 ~ 2025年 7月 8日			受付日	2025年 6月 24日		
採水年月日	2025年 6月 24日	天候	晴れ	気温	34.0(℃)	水温	29.0(℃)

検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)

項 目	報 告 値	目 標 値
1 アンチモン及びその化合物	0.001 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	0.0002 未満 (mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物	0.001 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
5 1,2-ジクロロエタン	--- (mg/L)	0.004mg/L以下
8 トルエン	--- (mg/L)	0.4mg/L以下
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
10 亜塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下
12 二酸化塩素	--- (mg/L)	0.6mg/L以下
13 ジクロロアセトニトリル	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)
14 抱水クロラール	0.002 (mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)
15 農薬類	---	検出値と目標値の比の和として、1以下
16 残留塩素	1.10 (mg/L)	1mg/L以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 (mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18 マンガン及びその化合物	0.005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下
19 遊離炭酸	2.2 (mg/L)	20mg/L以下
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
21 メチル-tert-ブチルエーテル	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
22 有機物等(過マンガン酸カリ消費量)	1.5 (mg/L)	3mg/L以下
23 臭気強度 (TON)	1	3以下
24 蒸発残留物	76 (mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25 濁 度	0.2 未満 (度)	1度以下
26 pH値	7.3	7.5程度
27 腐食性(ランゲリア指数)	* -2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
28 従属栄養細菌	0	2000個/mL以下(暫定)
29 1,1-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.1mg/L以下
30 アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.1mg/L以下
31 PFOS及びPFOA※	別紙報告 (mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目


03-2025

No. (飲料水) 00952-002

2025年 7月 8日

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0013	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

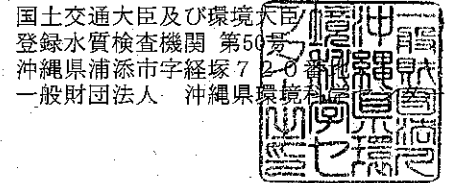

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	板良敷配水池系	系
採水箇所	当添区		採水者	上原(与那原町上下水道課)	

検査期日	2025年 6月 24日 ~ 2025年 7月 8日			受付日	2025年 6月 24日		
採水年月日	2025年 6月 24日	天候	晴れ	気温	34.0(℃)	水温	30.0(℃)

検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)

項 目	報 告 値	目 標 値
1 アンチモン及びその化合物	0.001 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	0.0002 未満 (mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物	0.001 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
5 1,2-ジクロロエタン	--- (mg/L)	0.004mg/L以下
8 トルエン	--- (mg/L)	0.4mg/L以下
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
10 亜塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下
12 二酸化塩素	--- (mg/L)	0.6mg/L以下
13 ジクロロアセトニトリル	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)
14 抱水クロラール	0.004 (mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)
15 農薬類	---	検出値と目標値の比の和として、1以下
16 残留塩素	0.50 (mg/L)	1mg/L以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 (mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18 マンガン及びその化合物	0.005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下
19 遊離炭酸	2.1 (mg/L)	20mg/L以下
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
21 メチル-tert-ブチルエーテル	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6 (mg/L)	3mg/L以下
23 臭気強度 (TON)	1	3以下
24 蒸発残留物	75 (mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25 濁 度	0.2 未満 (度)	1度以下
26 pH値	7.4	7.5程度
27 腐食性(ランゲリア指数)	* -1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28 従属栄養細菌	0	2000個/mL以下(暫定)
29 1,1-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.1mg/L以下
30 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.1mg/L以下
31 PFOS及びPFOA※	別紙報告 (mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)

備 考	※ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目


03-2025

No. (飲料水) 00952-013

2025年 7月 8日

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0033	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

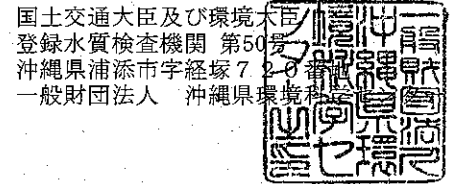

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第1配水池系	系
採水箇所	与原区		採水者	上原(与那原町上下水道課)	

検査期日		2025年 6月 24日		～	2025年 7月 8日		受付日	2025年 6月 24日		
採水年月日		2025年 6月 24日		天候	晴れ		気温	35.0(℃)	水温	26.0(℃)
検査方法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)								
項 目				報 告 値				目 標 値		
1	アンチモン及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物			0.0002 未満		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
3	ニッケル及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン			---		(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン			---		(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005 未満		(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル			0.001 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール			0.003		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類			---			検出値と目標値の比の和として、1 以下			
16	残留塩素			0.70		(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			20		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物			0.005 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸			2.1		(mg/L)	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.0001 未満		(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.7		(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)			1			3以下			
24	蒸発残留物			75		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度			0.2 未満		(度)	1度以下			
26	p H値			7.3			7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)			*	-2.1		-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌			0			2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン			---		(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物			0.04		(mg/L)	0.1mg/L以下			
31	PFOS及びPFOA※			別紙報告		(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)			
備 考		※ヘ ルフルオオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ ルフルオオクタン酸 (PFOA)				検査責任者		吉川 大介		

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2025


No. (飲料水) 00952-014

2025年 7月 8日

与那原町長

照屋 勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚72-2
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



番 号	000017-0036	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	与那原分岐直圧系	受水点	系
採水箇所	ゆうゆう公園	採水者	上原(与那原町上下水道課)		

検査期日	2025年 6月 24日 ～ 2025年 7月 8日			受付日	2025年 6月 24日		
採水年月日	2025年 6月 24日	天候	晴れ	気温	35.0(℃)	水温	27.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目	報 告 値	目 標 値
1 アンチモン及びその化合物	0.001 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	0.0002 未満 (mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物	0.001 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
5 1,2-ジクロロエタン	--- (mg/L)	0.004mg/L以下
8 トルエン	--- (mg/L)	0.4mg/L以下
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
10 亜塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下
12 二酸化塩素	--- (mg/L)	0.6mg/L以下
13 ジクロロアセトニトリル	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)
14 抱水クロラール	0.002 (mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)
15 農薬類	---	検出値と目標値の比の和として、1以下
16 残留塩素	0.80 (mg/L)	1mg/L以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 (mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18 マンガン及びその化合物	0.005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下
19 遊離炭酸	2.4 (mg/L)	20mg/L以下
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
21 メチル-tert-ブチルエーテル	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7 (mg/L)	3mg/L以下
23 臭気強度 (TON)	1	3以下
24 蒸発残留物	78 (mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25 濁 度	0.2 未満 (度)	1度以下
26 pH値	7.4	7.5程度
27 腐食性(ランゲリア指数)	* -2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
28 従属栄養細菌	0	2000個/mL以下(暫定)
29 1,1-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.1mg/L以下
30 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.1mg/L以下
31 PFOS及びPFOA※	別紙報告 (mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)

備 考	※ペフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペフルオロオクタン酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

(浄水) 水質管理目標設定項目分析方法

2025 年 7 月 8 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和7年3月26日環水大管発2503269号)
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
4 削除	削除	削除
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
6 削除	削除	削除
7 削除	削除	削除
8 トルエン	0.0001mg/L	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法
11 削除	削除	削除
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14 抱水クロラール	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 農業類	別紙	農業ごとに定められた方法による
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法
23 臭気強度(TON)	1	官能法
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法
26 pH値	—	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
28 従属栄養細菌	—	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31 ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)※	0.000001mg/L	液体クロマトグラフ質量分析法

備 考


※印項目についてはPFOS、PFOAそれぞれの直鎖体及び分岐鎖体の合計値

受付No. : 2025-00952
検体No. : 1-17-2
発行日 : 2025年7月8日

与那原町長 照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試料名	きょうりゅう公園					
受付日	2025年6月24日	採水日		2025年6月24日		
天候	晴れ	気温	34.0 (℃)	水温	32.0 (℃)	
採水者	上原 (与那原町上下水道課)					
検査期日	2025年6月24日 ~ 2025年7月8日					

項 目	報 告 値 (mg/L)		目 標 値
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000001	未満	0.00005 mg/L (暫定)

	成 分 別 定 量 値 (mg/L)	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001 未満	—
PFOA (ペルフルオロオktan酸)	0.000001 未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和7年3月26日環水大管発2503269号)	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 2025-00952
検体No. : 1-17-3
発行日 : 2025年7月8日

与那原町長 照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚7-2-0
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試 料 名	大見武区					
受 付 日	2025年6月24日	採 水 日		2025年6月24日		
天 候	晴れ	気 温	35.0 (℃)	水 温	30.0 (℃)	
採 水 者	上原 (与那原町上下水道課)					
検 査 期 日	2025年6月24日 ~ 2025年7月8日					

項 目	報 告 値 (mg/L)	目 標 値
ペ ー ル フ ル オ ロ オ ク タ ン ス ル ホ ン 酸 (PFOS) 及びペ ー ル フ ル オ ロ オ ク タ ン 酸 (PFOA)	0.000001 未満	0.00005 mg/L (暫定)

	成 分 別 定 量 値 (mg/L)	
PFOS (ペ ー ル フ ル オ ロ オ ク タ ン ス ル ホ ン 酸)	0.000001 未満	—
PFOA (ペ ー ル フ ル オ ロ オ ク タ ン 酸)	0.000001 未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和7年3月26日環水大管発2503269号)	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 2025-00952
検体No. : 1-17-12
発行日 : 2025年7月8日

与那原町長 照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試料名	上与那原区					
受付日	2025年6月24日	採水日		2025年6月24日		
天候	晴れ	気温	34.0 (℃)	水温	29.0 (℃)	
採水者	上原 (与那原町上下水道課)					
検査期日	2025年6月24日 ~ 2025年7月8日					

項 目	報 告 値 (mg/L)	目 標 値
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000001 未満	0.00005 mg/L (暫定)


	成 分 別 定 量 値 (mg/L)	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001 未満	—
PFOA (ペルフルオロオktan酸)	0.000001 未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和7年3月26日環水大管発2503269号)	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 2025-00952
検体No. : 1-17-13
発行日 : 2025年7月8日

与那原町長 照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試 料 名	当添区					
受 付 日	2025年6月24日	採 水 日		2025年6月24日		
天 候	晴れ	気 温	34.0 (℃)	水 温	30.0 (℃)	
採 水 者	上原 (与那原町上下水道課)					
検 査 期 日	2025年6月24日 ~ 2025年7月8日					

項 目	報 告 値 (mg/L)	目 標 値
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000001 未満	0.00005 mg/L (暫定)

	成 分 別 定 量 値 (mg/L)	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001 未満	—
PFOA (ペルフルオロオktan酸)	0.000001 未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和7年3月26日環水大管発2503269号)	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 2025-00952
検体No. : 1-17-33
発行日 : 2025年7月8日

与那原町長 照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚7-2-1
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試 料 名	与那原区					
受 付 日	2025年6月24日	採 水 日		2025年6月24日		
天 候	晴れ	気 温	35.0 (℃)	水 温	26.0 (℃)	
採 水 者	土原 (与那原町上下水道課)					
検 査 期 日	2025年6月24日 ~ 2025年7月8日					

項 目	報 告 値 (mg/L)	目 標 値
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000001 未満	0.00005 mg/L (暫定)


	成 分 別 定 量 値 (mg/L)	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001 未満	—
PFOA (ペルフルオロオktan酸)	0.000001 未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和7年3月26日環水大管発2503269号)	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 2025-00952
検体No. : 1-17-36
発行日 : 2025年7月8日

与那原町長 照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試料名	ゆうゆう公園					
受付日	2025年6月24日	採水日		2025年6月24日		
天候	晴れ	気温	35.0 (℃)	水温	27.0 (℃)	
採水者	上原 (与那原町上下水道課)					
検査期日	2025年6月24日 ~ 2025年7月8日					

項 目	報 告 値 (mg/L)	目 標 値
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000001 未満	0.00005 mg/L (暫定)

	成 分 別 定 量 値 (mg/L)	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001 未満	—
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	0.000001 未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和7年3月26日環水大管発2503269号)	
検 査 責 任 者	吉川 大介	