

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01067-001
2026年 6月 29日


基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0002	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚 7 2 01番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第2配水池系	系
採水箇所	きょうりゅう公園		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 6月 22日 ～ 2026年 6月 29日				受付日	2026年 6月 22日		
採水年月日時	2026年 6月 22日	10時 46分	天候	晴れ	気温	30.0(℃)	水温	28.0(℃)
残留塩素	0.60 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	0.036 (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	0.012 (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	0.0025 (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08 (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	13.3 (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	18.8 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カシウム、マグネシウム等(硬度)	23 (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	73 (mg/L)	500mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	0.000001未満 (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.5	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	0.0083 (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	0.002 (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	0.013 (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考


浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01067-003
2026年 6月 29日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



番 号	000017-0003	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	大見武配水池系	系
採水箇所	大見武区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 6月 22日 ~ 2026年 6月 29日				受付日	2026年 6月 22日		
採水年月日時	2026年 6月 22日	11時 45分	天候	晴れ	気温	30.0(℃)	水温	30.0(℃)
残留塩素	0.50 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	0.040 (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	0.002 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	0.013 (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	0.0029 (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	13.2 (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	18.9 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	77 (mg/L)	500mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	0.000001未満 (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	0.0096 (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	0.014 (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01067-011
2026年 6月 29日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0012	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	上与那原分岐直圧系	受水点	系
採水箇所	上与那原区			採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)

検査期日	2026年 6月 22日 ~ 2026年 6月 29日				受付日	2026年 6月 22日		
採水年月日時	2026年 6月 22日	12時 15分	天候	晴れ	気温	30.0(℃)	水温	27.0(℃)
残留塩素	1.20 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	0.022 (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	0.0074 (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	0.0021 (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	13.0 (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	18.4 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	74 (mg/L)	500mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	0.000001未満 (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	0.0036 (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	0.0094 (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

基準項目


03-2026
No. (飲料水) 01067-002
2026年 6月 29日

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0013	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	板良敷配水池系	系
採水箇所	当添区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 6月 22日			～	2026年 6月 29日			受付日	2026年 6月 22日			
採水年月日時	2026年 6月 22日			9時 45分	天候	晴れ		気温	30.0(℃)		水温	27.0(℃)
残留塩素	0.50 (mg/L)			※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。								
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)											

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	0.041 (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	0.014 (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	0.0030 (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
10 アン化物イオン及び塩化アン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	13.3 (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	18.6 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	78 (mg/L)	500mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	0.000001未満 (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	0.0099 (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	0.015 (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------


備 考

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01067-013
2026年 6月 29日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

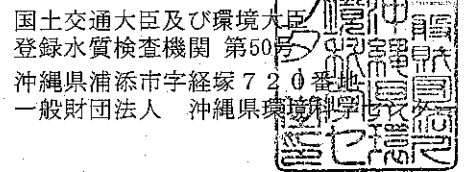

番 号	000017-0033	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第1配水池系	系
採水箇所	与原区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 6月 22日			～	2026年 6月 29日		受付日	2026年 6月 22日			
採水年月日時	2026年 6月 22日		11時 16分		天候	晴れ	気温	30.0(℃)		水温	26.0(℃)
残留塩素	0.80 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。										
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)										
項目		報告値		水質基準値		項目		報告値		水質基準値	
1	一般細菌	0 (個/mL)		100個/mL以下		27	臭素酸	0.0005未満 (mg/L)		0.01mg/L以下	
2	大腸菌	陰性		検出されないこと		28	総トリハロメタン	0.035 (mg/L)		0.1mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)		0.003mg/L以下		29	トリクロロ酢酸	0.002 (mg/L)		0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)		0.0005mg/L以下		30	ブロモジクロロメタン	0.012 (mg/L)		0.03mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)		0.01mg/L以下		31	ブロモホルム	0.0026 (mg/L)		0.09mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)		0.01mg/L以下		32	ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)		0.08mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)		0.01mg/L以下		33	亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)		1.0mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)		0.02mg/L以下		34	アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)		0.2mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)		0.04mg/L以下		35	鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)		0.3mg/L以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)		0.01mg/L以下		36	銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)		1.0mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 (mg/L)		10mg/L以下		37	ナトリウム及びその化合物	13.1 (mg/L)		200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)		0.8mg/L以下		38	マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)		0.05mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満 (mg/L)		1.0mg/L以下		39	塩化物イオン	18.6 (mg/L)		200mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)		0.002mg/L以下		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 (mg/L)		300mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)		0.05mg/L以下		41	蒸発残留物	79 (mg/L)		500mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)		0.04mg/L以下		42	陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)		0.2mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)		0.02mg/L以下		43	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)		0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)		0.01mg/L以下		44	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)		0.00001mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)		0.01mg/L以下		45	非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)		0.02mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA	0.000001未満 (mg/L)		0.00005mg/L以下		46	フェノール類	0.0005未満 (mg/L)		0.005mg/L以下	
21	ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)		0.01mg/L以下		47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)		3mg/L以下	
22	塩素酸	0.06未満 (mg/L)		0.6mg/L以下		48	pH値	7.4		5.8以上8.6以下	
23	クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)		0.02mg/L以下		49	味	異常なし		異常でないこと	
24	クロロホルム	0.0076 (mg/L)		0.06mg/L以下		50	臭気	異常なし		異常でないこと	
25	ジクロロ酢酸	0.002 (mg/L)		0.03mg/L以下		51	色度	0.5未満 (度)		5度以下	
26	ジブロモクロロメタン	0.013 (mg/L)		0.1mg/L以下		52	濁度	0.2未満 (度)		2度以下	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

浄水水質検査結果書

03-2026
No. (飲料水) 01067-014
2026年 6月 29日

基準項目

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0036	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚 720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	与那原分岐直圧系	受水点	系
採水箇所	ゆうゆう公園			採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)

検査期日	2026年 6月 22日 ～ 2026年 6月 29日				受付日	2026年 6月 22日		
採水年月日時	2026年 6月 22日	9時 05分	天候	晴れ	気温	25.0(℃)	水温	26.0(℃)
残留塩素	0.60 (mg/L) ※残留塩素は採水時に採水者が測定した結果です。							
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 総トリハロメタン	0.030 (mg/L)	0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	0.0099 (mg/L)	0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	0.0024 (mg/L)	0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
10 シアン化合物及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08 (mg/L)	10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	13.3 (mg/L)	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 塩化物イオン	18.6 (mg/L)	200mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 (mg/L)	300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	77 (mg/L)	500mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA	0.000001未満 (mg/L)	0.00005mg/L以下	46 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
21 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
22 塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6mg/L以下	48 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	49 味	異常なし	異常でないこと
24 クロロホルム	0.0058 (mg/L)	0.06mg/L以下	50 臭 気	異常なし	異常でないこと
25 ジクロロ酢酸	0.002 (mg/L)	0.03mg/L以下	51 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
26 ジブロモクロロメタン	0.011 (mg/L)	0.1mg/L以下	52 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

(浄水) 基準項目分析方法

2026 年 6 月 29 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和8年1月28日環境省告示第5号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
16 反-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
20 PFOS及びPFOA	0.000001mg/L	別表第45 固相抽出—液体クロマトグラフ—質量分析法
21 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
22 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
23 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
24 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
25 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
26 ジブromクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
27 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ—質量分析法
28 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
29 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
30 ブロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
31 ブロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
32 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
33 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
37 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
38 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
39 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
41 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
42 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
43 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
44 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
45 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
46 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ—質量分析法
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
48 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
49 味	—	別表第33 官能法
50 臭気	—	別表第34 官能法
51 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
52 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2026

No. (飲料水) 01067-001

2026年 7月 6日

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0002	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第2配水池系	系
採水箇所	きょうりゅう公園		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日		2026年 6月 22日		～	2026年 7月 6日		受付日	2026年 6月 22日		
採水年月日		2026年 6月 22日		天候	晴れ		気温	30.0(℃)	水温	28.0(℃)
検査方法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)								
項 目				報 告 値				目 標 値		
1	アンチモン及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物			0.0002 未満		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
3	ニッケル及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン			---		(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン			---		(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005 未満		(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル			0.001 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール			0.002		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類			---			検出値と目標値の比の和として、1 以下			
16	残留塩素			0.60		(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			23		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物			0.005 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸			1.8		(mg/L)	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.0001 未満		(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1		(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)			1			3以下			
24	蒸発残留物			73		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度			0.2 未満		(度)	1度以下			
26	pH値			7.5			7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)			*	-1.8		-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌			0			2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン			---		(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物			0.04		(mg/L)	0.1mg/L以下			
備 考						検査責任者		吉川 大介		

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2026

No. (飲料水) 01067-003

2026年 7月 6日

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0003	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚72-0番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	大見武配水池系	系
採水箇所	大見武区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日	2026年 6月 22日		～	2026年 7月 6日		受付日	2026年 6月 22日			
採水年月日	2026年 6月 22日		天候	晴れ		気温	30.0(℃)		水温	30.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)									
項 目			報 告 値				目 標 値			
1	アンチモン及びその化合物		0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下				
2	ウラン及びその化合物		0.0002 未満		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)				
3	ニッケル及びその化合物		0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下				
5	1,2-ジクロロエタン		---		(mg/L)	0.004mg/L以下				
8	トルエン		---		(mg/L)	0.4mg/L以下				
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)		0.005 未満		(mg/L)	0.08mg/L以下				
10	亜塩素酸		---		(mg/L)	0.6mg/L以下				
12	二酸化塩素		---		(mg/L)	0.6mg/L以下				
13	ジクロロアセトニトリル		0.001 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)				
14	抱水クロラール		0.002		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)				
15	農薬類		---			検出値と目標値の比の和として、1 以下				
16	残留塩素		0.50		(mg/L)	1mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		22		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下				
18	マンガン及びその化合物		0.005 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下				
19	遊離炭酸		1.8		(mg/L)	20mg/L以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.0001 未満		(mg/L)	0.3mg/L以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル		---		(mg/L)	0.02mg/L以下				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		1.3		(mg/L)	3mg/L以下				
23	臭気強度 (TON)		1			3以下				
24	蒸発残留物		77		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下				
25	濁 度		0.2 未満		(度)	1度以下				
26	pH値		7.4			7.5程度				
27	腐食性(ランゲリア指数)		*		-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける				
28	従属栄養細菌		0			2000個/mL以下(暫定)				
29	1,1-ジクロロエチレン		---		(mg/L)	0.1mg/L以下				
30	アルミニウム及びその化合物		0.04		(mg/L)	0.1mg/L以下				
備 考						検査責任者	吉川 大介			

水質管理目標設定項目

No. (飲料水) 01067-011

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字塚72-6番地
一般財団法人 沖縄県環境科学会

番 号	000017-0012	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	西原浄水場	系	上与那原分岐直压系	受水点	系
採水箇所	上与那原区			採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)

検査期日	2026年 6月 22日 ~ 2026年 7月 6日			受付日	2026年 6月 22日		
採水年月日	2026年 6月 22日	天候	晴れ	気温	30.0(℃)	水温	27.0(℃)

検 査 方 法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)
---------	---

項 目		報 告 値		目 標 値
1	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	—	(mg/L)	0.004mg/L以下
8	トルエン	—	(mg/L)	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(mg/L)	0.08mg/L以下
10	亜塩素酸	—	(mg/L)	0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	—	(mg/L)	0.6mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類	—		検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	1.20	(mg/L)	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン及びその化合物	0.005 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	1.9	(mg/L)	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満	(mg/L)	0.3mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	—	(mg/L)	0.02mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	(mg/L)	3mg/L以下
23	臭気強度 (TON)	1		3以下
24	蒸発残留物	74	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下
26	p H値	7.4		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	*	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	0		2000個/mL以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	—	(mg/L)	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.04	(mg/L)	0.1mg/L以下
備 考		検査責任者		吉川 大介

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2026

No. (飲料水) 01067-002

2026年 7月 6日

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0013	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚7210番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	板良敷配水池系	系
採水箇所	当添区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検査期日		2026年 6月 22日		～	2026年 7月 6日		受付日	2026年 6月 22日		
採水年月日		2026年 6月 22日		天候	晴れ		気温	30.0(℃)	水温	27.0(℃)
検査方法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)								
項 目				報 告 値				目 標 値		
1	アンチモン及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物			0.0002 未満		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
3	ニッケル及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン			---		(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン			---		(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005 未満		(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル			0.001 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール			0.002		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類			---			検出値と目標値の比の和として、1 以下			
16	残留塩素			0.50		(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			23		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物			0.005 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸			1.8		(mg/L)	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.0001 未満		(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4		(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)			1			3以下			
24	蒸発残留物			78		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度			0.2 未満		(度)	1度以下			
26	pH値			7.4			7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)			*	-1.9		-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌			0			2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン			---		(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物			0.04		(mg/L)	0.1mg/L以下			
備 考						検査責任者		吉川 大介		

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2026

No. (飲料水) 01067-013

2026年 7月 6日

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚7-2-0番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0033	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	受水点	与那原第1配水池系	系
採水箇所	与原区		採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)	

検 査 期 日		2026年 6月 22日		～	2026年 7月 6日		受付日	2026年 6月 22日			
採水年月日		2026年 6月 22日		天候	晴れ		気温	30.0(℃)	水温	26.0(℃)	
検 査 方 法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)									
項 目				報 告 値				目 標 値			
1	アンチモン及びその化合物			0.001 未満 (mg/L)				0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物			0.0002 未満 (mg/L)				0.002mg/L以下(暫定)			
3	ニッケル及びその化合物			0.001 未満 (mg/L)				0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン			--- (mg/L)				0.004mg/L以下			
8	トルエン			--- (mg/L)				0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005 未満 (mg/L)				0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸			--- (mg/L)				0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素			--- (mg/L)				0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル			0.001 未満 (mg/L)				0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール			0.002 (mg/L)				0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類			---				検出値と目標値の比の和として、1以下			
16	残留塩素			0.80 (mg/L)				1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			22 (mg/L)				10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物			0.005 未満 (mg/L)				0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸			2.2 (mg/L)				20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.0001 未満 (mg/L)				0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル			— (mg/L)				0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4 (mg/L)				3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)			1				3以下			
24	蒸発残留物			79 (mg/L)				30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度			0.2 未満 (度)				1度以下			
26	pH値			7.4				7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)			*	-2.0				-1程度以上とし、極力0に近づける		
28	従属栄養細菌			0				2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン			--- (mg/L)				0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物			0.04 (mg/L)				0.1mg/L以下			
備 考						検査責任者		吉川 大介			

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2026


No. (飲料水) 01067-014

2026年 7月 6日

与那原町長
照屋 勉 殿

番 号	000017-0036	事業体	与那原町
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚7-2
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	西原浄水場	系	与那原分岐直圧系	受水点	系
採水箇所	ゆうゆう公園	採水者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)		

検査期日		2026年 6月 22日		～	2026年 7月 6日		受付日	2026年 6月 22日		
採水年月日		2026年 6月 22日		天候	晴れ		気温	25.0(℃)	水温	26.0(℃)
検査方法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)								
項 目				報 告 値				目 標 値		
1	アンチモン及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物			0.0002 未満		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
3	ニッケル及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン			---		(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン			---		(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005 未満		(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル			0.001 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール			0.001		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類			---			検出値と目標値の比の和として、1以下			
16	残留塩素			0.60		(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			22		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物			0.005 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸			1.9		(mg/L)	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.0001 未満		(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4		(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)			1			3以下			
24	蒸発残留物			77		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度			0.2 未満		(度)	1度以下			
26	pH値			7.4			7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)			*	-1.9		-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌			0			2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン			---		(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物			0.04		(mg/L)	0.1mg/L以下			
備 考						検査責任者		吉川 大介		

(浄水) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 分 析 方 法

2026 年 7 月 06 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和8年3月27日環水大管発第2603278号)
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
4 削除	削除	削除
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
6 削除	削除	削除
7 削除	削除	削除
8 トルエン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法
11 削除	削除	削除
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14 抱水クロラール	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 農薬類	別紙	農薬ごとに定められた方法による
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法
23 臭気強度(TON)	1	官能法
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法
26 pH値	—	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
28 従属栄養細菌	—	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31 削除	削除	削除

備 考


--

受付No. : 01067-001
検体No. : 1-17-2
発行日 : 2026年7月6日

与那原町長
照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

(要検討PFAS)

業 務 名	令和8年度水道法第20条第3項に係る水質検査業務委託				
試 料 名	きょうりゅう公園				
受 付 日	2026年6月22日	採 水 日		2026年6月22日	
天 候	晴れ	気 温	30.0 (℃)	水 温	28.0 (℃)
採 水 者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)				
検 査 期 日	2026年6月22日 ~ 2026年7月6日				


項 目	報 告 値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
ペルフルオロブタンスルホン酸 (PFBS)	---	---
ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	0.000005 未満	0.000005
ペルフルオロブタン酸 (PFBA)	---	---
ペルフルオロペンタン酸 (PFPeA)	---	---
ペルフルオロヘキサン酸 (PFHxA)	---	---
ペルフルオロヘプタン酸 (PFHpA)	---	---
ペルフルオロノナン酸 (PFNA)	---	---
ヘキサフルオロプロピレンオキシド ダイマー酸 (HFPO-DA)	---	---
備 考	検査方法 液体クロマトグラフー質量分析法	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 01067-003
検体No. : 1-17-3
発行日 : 2026年7月6日

与那原町長
照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

(要検討PFAS)

業 務 名	令和8年度水道法第20条第3項に係る水質検査業務委託				
試 料 名	大見武区				
受 付 日	2026年6月22日	採 水 日		2026年6月22日	
天 候	晴れ	気 温	30.0 (℃)	水 温	30.0 (℃)
採 水 者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)				
検 査 期 日	2026年6月22日 ～ 2026年7月6日				


項 目	報 告 値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
ペルフルオロブタンスルホン酸 (PFBS)	---	---
ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	0.000005 未満	0.000005
ペルフルオロブタン酸 (PFBA)	---	---
ペルフルオロペンタン酸 (PFPeA)	---	---
ペルフルオロヘキサン酸 (PFHxA)	---	---
ペルフルオロヘプタン酸 (PFHpA)	---	---
ペルフルオロノナン酸 (PFNA)	---	---
ヘキサフルオロプロピレンオキシド ダイマー酸 (HFPO-DA)	---	---
備 考	検査方法 液体クロマトグラフー質量分析法	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 01067-011
検体No. : 1-17-12
発行日 : 2026年7月6日

与那原町長
照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

(要検討PFAS)

業 務 名	令和8年度水道法第20条第3項に係る水質検査業務委託				
試 料 名	上与那原区				
受 付 日	2026年6月22日	採 水 日		2026年6月22日	
天 候	晴れ	気 温	30.0 (℃)	水 温	27.0 (℃)
採 水 者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)				
検 査 期 日	2026年6月22日 ~ 2026年7月6日				


項 目	報 告 値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
ペルフルオロブタンスルホン酸 (PFBS)	---	---
ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	0.000005 未満	0.000005
ペルフルオロブタン酸 (PFBA)	---	---
ペルフルオロペンタン酸 (PFPeA)	---	---
ペルフルオロヘキサン酸 (PFHxA)	---	---
ペルフルオロヘプタン酸 (PFHpA)	---	---
ペルフルオロノナン酸 (PFNA)	---	---
ヘキサフルオロプロピレンオキシド ダイマー酸 (HFPO-DA)	---	---
備 考	検査方法 液体クロマトグラフー質量分析法	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 01067-002
検体No. : 1-17-13
発行日 : 2026年7月6日

与那原町長
照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

(要検討PFAS)

業 務 名	令和8年度水道法第20条第3項に係る水質検査業務委託				
試 料 名	当添区				
受 付 日	2026年6月22日	採 水 日		2026年6月22日	
天 候	晴れ	気 温	30.0 (°C)	水 温	27.0 (°C)
採 水 者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)				
検 査 期 日	2026年6月22日 ~ 2026年7月6日				


項 目	報 告 値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
ペルフルオロブタンスルホン酸 (PFBS)	---	---
ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	0.000005 未満	0.000005
ペルフルオロブタン酸 (PFBA)	---	---
ペルフルオロペンタン酸 (PFPeA)	---	---
ペルフルオロヘキサン酸 (PFHxA)	---	---
ペルフルオロヘプタン酸 (PFHpA)	---	---
ペルフルオロノナン酸 (PFNA)	---	---
ヘキサフルオロプロピレンオキシド ダイマー酸 (HFPO-DA)	---	---
備 考	検査方法 液体クロマトグラフー質量分析法	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 01067-013
検体No. : 1-17-33
発行日 : 2026年7月6日

与那原町長
照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書 (要検討PFAS)

業 務 名	令和8年度水道法第20条第3項に係る水質検査業務委託				
試 料 名	与那原区				
受 付 日	2026年6月22日	採 水 日		2026年6月22日	
天 候	晴れ	気 温	30.0 (℃)	水 温	26.0 (℃)
採 水 者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)				
検 査 期 日	2026年6月22日 ~ 2026年7月6日				


項 目	報 告 値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
ペルフルオロブタンスルホン酸 (PFBS)	---	---
ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	0.000005 未満	0.000005
ペルフルオロブタン酸 (PFBA)	---	---
ペルフルオロペンタン酸 (PFPeA)	---	---
ペルフルオロヘキサン酸 (PFHxA)	---	---
ペルフルオロヘプタン酸 (PFHpA)	---	---
ペルフルオロノナン酸 (PFNA)	---	---
ヘキサフルオロプロピレンオキシド ダイマー酸 (HFPO-DA)	---	---
備 考	検査方法 液体クロマトグラフー質量分析法	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 01067-014
検体No. : 1-17-36
発行日 : 2026年7月6日

与那原町長
照屋 勉 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

(要検討PFAS)

業 務 名	令和8年度水道法第20条第3項に係る水質検査業務委託				
試 料 名	ゆうゆう公園				
受 付 日	2026年6月22日	採 水 日		2026年6月22日	
天 候	晴れ	気 温	25.0 (℃)	水 温	26.0 (℃)
採 水 者	比嘉 祐二 (与那原町上下水道課)				
検 査 期 日	2026年6月22日 ~ 2026年7月6日				

項 目	報 告 値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
ペルフルオロブタンスルホン酸 (PFBS)	---	---
ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	0.000005 未満	0.000005
ペルフルオロブタン酸 (PFBA)	---	---
ペルフルオロペンタン酸 (PFPeA)	---	---
ペルフルオロヘキサン酸 (PFHxA)	---	---
ペルフルオロヘプタン酸 (PFHpA)	---	---
ペルフルオロノナン酸 (PFNA)	---	---
ヘキサフルオロプロピレンオキシド ダイマー酸 (HFPO-DA)	---	---
備 考	検査方法 液体クロマトグラフー質量分析法	
検 査 責 任 者	吉川 大介	